




# GEMISCHTE HEIZKREISGRUPPE M2 MIX3 FIX - DN25 SERIE

## VOR- UND RÜCKLAUFSTRANG KÖNNEN EINFACH GETAUSCHT WERDEN. VORLAUF LINKS.

Alle M2 MIX3 FIX Heizkreisgruppen erlauben es, den Vor- und Rücklaufstrang zu tauschen:

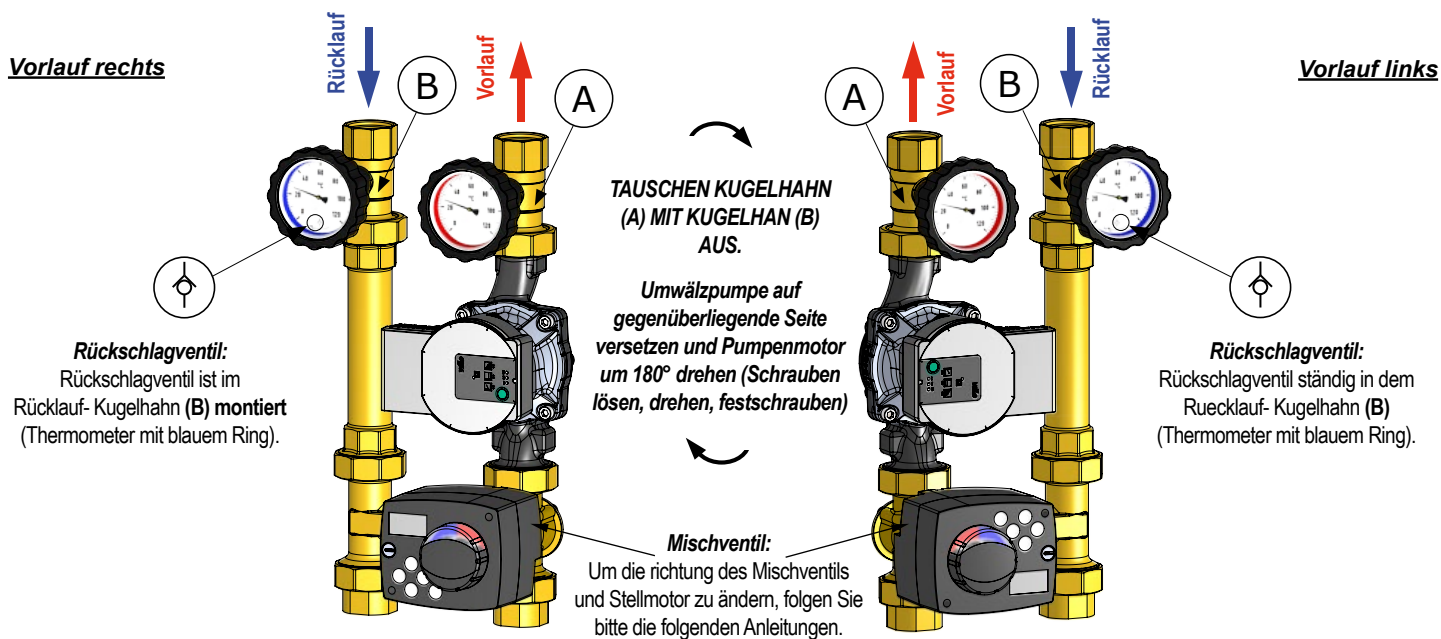

(A) Kugelhahn beim Vorlauf (Thermometer mit rotem Ring)

(B) Kugelhahn mit Rückschlagventil beim Rücklauf (Thermometer mit blauem Ring)

## TAUSCHEN DES MISCHVENTILS VON VOR- ZUM RÜCKLAUFSTRANG

**Tauschen von der Vor- und Rücklaufstrange.** Gehen Sie wie folgt:

1. Entfernen Sie den Stellmotor.
2. Nemen Sie die Schrauben, die die beide Deckel festhalten, weg. Ziehen Sie die Elemente heraus, wie in Abb. unten.
3. Wechsen Sie die Position der Elementen und stellen Sie die Fuge (A) und (B) genau gegenüber. Schrauben Sie wieder die Schraube auf die Deckel fest.
4. Den Griff der Anzeige in der richtigen Position der Skala anbringen und zwar auf Bezeichnung "VL Links" bei Vorlauf links und auf Bezeichnung "VL rechts" bei Vorlauf rechts.
5. Den Stellmotor wieder zusammenbauen: Für die Konfiguration der Öffnungs- / Schließrichtung, siehe die Anleitung des Stellmotors.
6. Stellen Sie den Rücklauf-Temperaturfühler auf dem Vorlauf Strang.

### Vorlauf rechts

